令和８年度
水道水質検査計画

南知多町水道事業

（令和８年３月）

令和８年６月改訂

１　基本方針

南知多町は、愛知県水道用水供給事業（以下「県営水道」という。）の知多浄水場で浄水処理された水の供給を受けているため、良好な水質となっていますが、状況に応じ適切な水質検査を行い、より安定した水質管理に努めます。

※県水は知多浄水場や供給点で検査しています。

そのために、以下の方針により水質検査計画を作成しました。

（１）検査地点は、配水池系ごとに、水質基準が適用されている末端給水栓（蛇口）とします。

（２）水道関係法令で検査が義務付けられている水質基準項目等は、全項目検査を行います。

また、検査計画に位置付けることが望ましいとされている水質管理目標設定項目についても検査を行います。

（３）検査頻度は、過去の水質検査の結果などから総合的に判断し、検査回数を設定します。

２　水道事業の概要

南知多町水道事業の給水区域は、南知多町全域と西尾市一色町佐久島です。

水源は長良川河口堰で、県営水道知多浄水場において浄水処理された水の供給を受けています。

その水を給水区域内の６か所の配水池を経由して、みなさんに供給しています。

離島へは、半島側から海底送水管により送水しています。

（１）給水状況

区　　分	内　　容
事　業　体　の　名　称	南知多町水道事業
給　水　区　域	南知多町全域と西尾市一色町佐久島
給水人口（令和７年度末）	１５，２４７人
普及率（令和７年度）	１００％
給水戸数（令和７年度末）	７，９８４戸
一日最大給水量（令和７年度）	１０，５５９㎥
一日平均給水量（令和７年度）	７，９８３㎥

（２）配水池の概要

名　　称	設置場所	貯水量	備　　考
内海配水池	内海字南平井 24	2,000 ㎥	
岩屋配水池	山海字芋生 107-30	2,000 ㎥	
大井配水池	大井字長坂 34-2	5,000 ㎥	
篠島配水池	篠島字長浜 41-1	1,100 ㎥	大井配水池より受水
日間賀島配水池	日間賀島字西永峰 30	1,200 ㎥	〃
佐久島配水池	西尾市一色町佐久島字秋葉山 1-4	300 ㎥	日間賀島配水池より受水

（３）水源の状況

長良川河口堰より取水する県営水道から浄水を受水しています。

（４）浄水場の状況

愛知県営水道　　知多浄水場（愛知県知多市）

一日最大供給能力　　２０６，３００㎥

３　水質状況及び水質管理上の留意点

南知多町の上水道は、県営水道の知多浄水場で浄水処理された水の供給を受け、みなさんに供給しています。

そのため、水質は安定しており、過去の水質検査でも特に異常は認められていません。

しかし、南知多町は知多浄水場から距離が遠く、さらに離島に給水していることもあり、水温の高くなる夏季には末端給水栓（蛇口）での塩素濃度が下がり、消毒の効果が低下することがあります。

そのため、各配水池等で塩素注入を行っていますが、その濃度が高すぎると水道水の味を損なうことになるため、適切な濃度になるよう水質管理を行います。

４　水質検査地点（図−１）

６か所の配水池ごとに１か所の末端給水栓を採水地点と定めて検査を行います。

○採水地点

No.	配水池系名	採　水　地　点	採水地点の施設名等
①	内海配水池系	南知多町大字内海字柴井	町民会館内
②	岩屋配水池系	南知多町大字豊浜字中町	中町公園内
③	大井配水池系	南知多町大字師崎字新町	新町公園内
④	篠島配水池系	南知多町大字篠島字浦磯	篠島開発総合ｾﾝﾀｰ内
⑤	日間賀島配水池系	南知多町大字日間賀島字小戸地	小戸地公園内
⑥	佐久島配水池系	西尾市一色町佐久島字東屋敷	東港船着場休憩所内

図−１　水質検査地点図

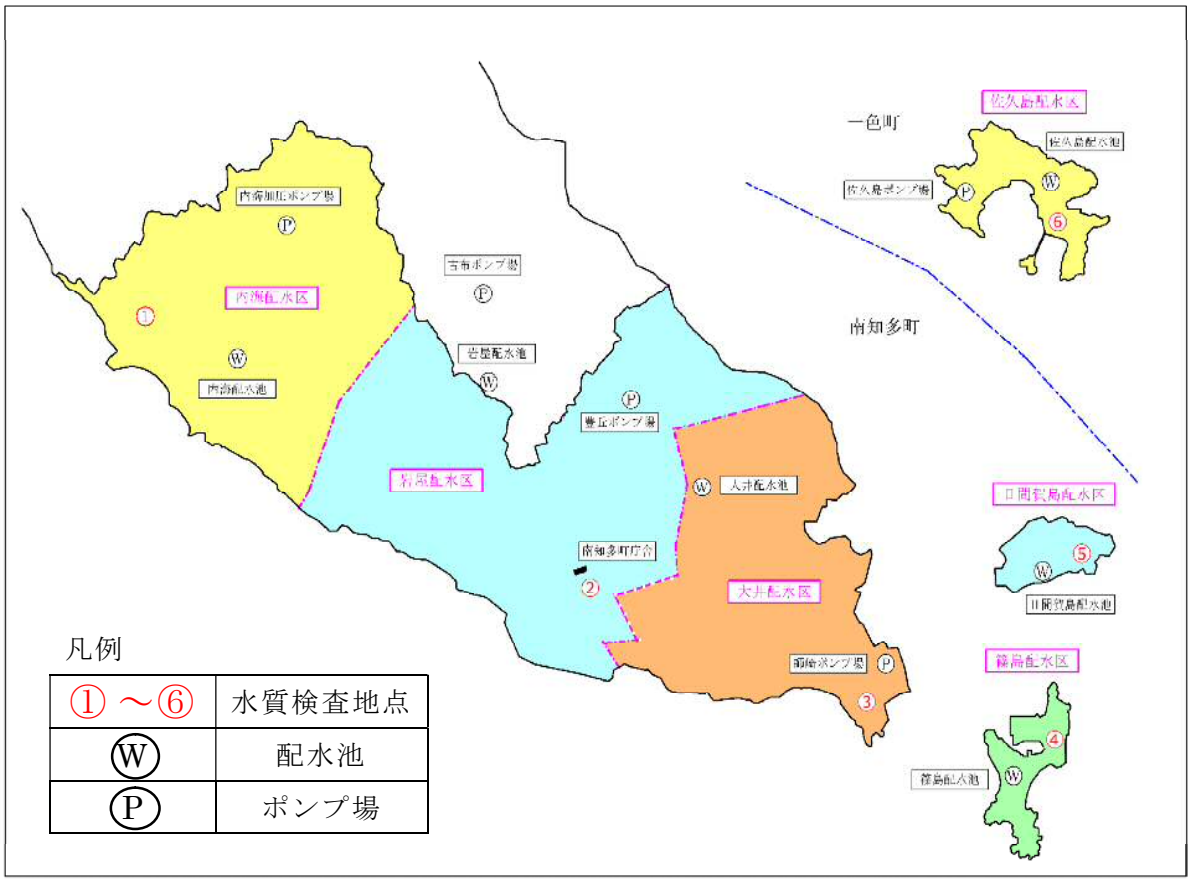

５　検査項目と検査頻度

法令等に基づき検査項目、検査頻度を決定します。

①毎日検査

１日１回行う検査（色及び濁り並びに消毒の残留効果）は、配水池系ごとに行います。

②水質基準項目　（表-１）

水質基準に関する省令に基づく５２項目のうち、過去の水質検査結果等から省略あるいは頻度を３年に１回とすることができる項目についても、安全確認のため全項目検査します。検査頻度は項目によって年１２回、年４回、年１回とします。

令和８年度より水質基準項目に設定されたPFOS及びPFOAは、全量県水受水であり過去の県営水道の検査結果と令和８年６月の町の検査結果が基準値の５分の１以下であったため、検査頻度を３年に１回とすることができますが、安全性を確保するため年１回の検査とします。

③水質管理目標設定項目　（表-２）

水質管理目標設定項目は、水質基準項目に準ずる項目であり、その検査は義務付けられていません。

しかし、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、ニッケル及びその化合物、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール及び従属栄養細菌については、年１回実施します。

④臨時検査

次の場合には臨時の水質検査を実施します。

なお、検査項目は状況に合わせて決定します。

ア　水源の水質が著しく悪化したとき。

イ　水源に異常があったとき。

ウ　水源付近、給水区域及びその周辺等で消化器系感染症が流行しているとき。

エ　浄水過程に異常があったとき。

オ　配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

カ　その他、特に必要があると認められるとき。

６　水質検査方法及びその精度

毎日検査は、自己検査により行います。

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査は、専門の検査機関への委託により実施します。

検査は、国が定めた水道水の検査方法（水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法。）により行います。

７　水質検査計画及び水質検査結果

水質検査計画は毎事業年度の開始前に作成し、南知多町役場水道課でご覧いただけるほか、南知多町役場ホームページ内の水道課のページ上でおしらせいたします。

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査結果は、毎月ホームページ上でおしらせいたします。

アドレス　https://www.town.minamichita.lg.jp/

８　水質検査結果の評価と公表

各地点の水質検査結果は、水質基準値などから総合的に評価します。

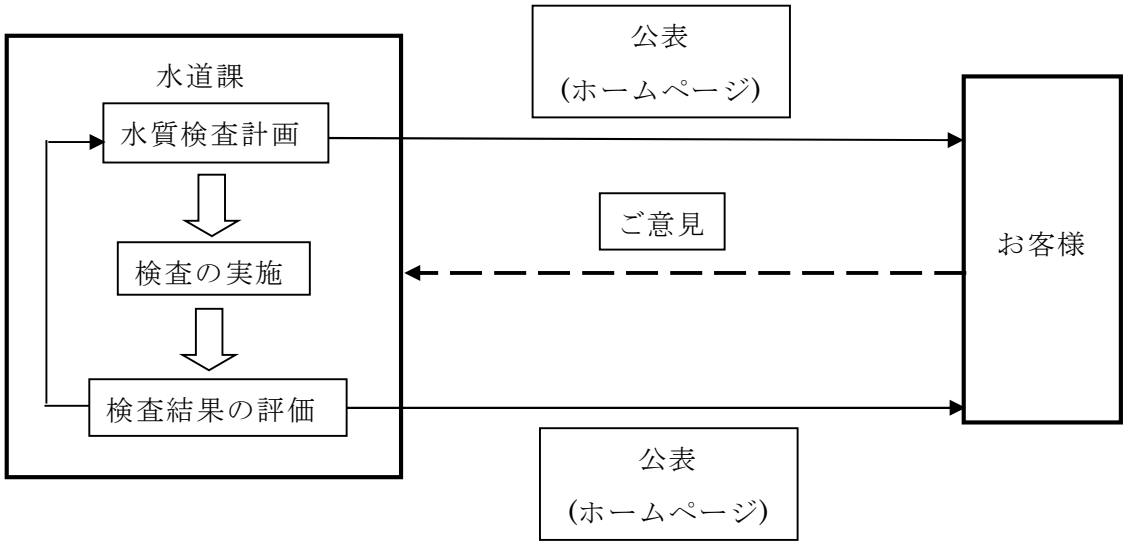

９　関係者との連携

南知多町は、県営水道から浄水を受水しているため、これら関係機関と連絡を密にし、水質異常に即応できるよう体制を整えます。

表-1　水 質 基 準 項 目

No.	検　査　項　目	基準値	単位	検査頻度	設　定　理　由
1	一般細菌	100	個/ml	12回/年	毎月検査が必要な項目
2	大腸菌	不検出	－		
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
4	水銀及びその化合物	0.0005			
5	セレン及びその化合物	0.01			
6	鉛及びその化合物	0.01			
7	ヒ素及びその化合物	0.01			
8	六価クロム化合物	0.02			
9	亜硝酸態窒素	0.04			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L	4回/年	3か月毎に検査が必要な項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
12	フッ素及びその化合物	0.8			
13	ホウ素及びその化合物	1.0			
14	四塩化炭素	0.002			
15	1，4-ジオキサン	0.05			
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04			
17	ジクロロメタン	0.02			
18	テトラクロロエチレン	0.01			
19	トリクロロエチレン	0.01			
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ―1―ｽﾙﾎﾝ酸)(別名 PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 (別名 PFOA)	0.00005	mg/L	1回/年	過去の県営水道及び町の検査結果が良好なため
21	ベンゼン	0.01	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
22	塩素酸	0.6	mg/L	4回/年	3か月毎に検査が必要な項目
23	クロロ酢酸	0.02			
24	クロロホルム	0.06			
25	ジクロロ酢酸	0.03			
26	ジブロモクロロメタン	0.1			
27	臭素酸	0.01			
28	総トリハロメタン	0.1			
29	トリクロロ酢酸	0.03			
30	ブロモジクロロメタン	0.03			
31	ブロモホルム	0.09			
32	ホルムアルデヒド	0.08			
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L	4回/年	過去3年間の検査結果がすべて基準値の20%以下である事が確認できず3か月毎に検査が必要なため
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
36	銅及びその化合物	1.0			
37	ナトリウム及びその化合物	200			
38	マンガン及びその化合物	0.05			
39	塩化物イオン	200	mg/L	12回/年	毎月検査が必要な項目
40	硬度（ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等）	300	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
41	蒸発残留物	500	mg/L	4回/年	過去3年間の検査結果がすべて基準値の20%以下である事が確認できず3か月毎に検査が必要なため
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L	1回/年	県営水道を受水しているため
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001			
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	1回/年	過去の検査結果が良好なため
46	フェノール類	0.005			
47	有機物	3	mg/L	12回/年	毎月検査が必要な項目
48	ｐＨ値	5.8 - 8.6	－		
49	味	異常でない	－		
50	臭気	異常でない	－		
51	色度	5	度		
52	濁度	2	度		

表-２　水質管理目標設定項目

No.	検査項目	目標値	単位	検査頻度	備　　考
3	ニッケル及びその化合物	※0.02	mg/L	年１回	
13	ジクロロアセトニトリル	※0.01	mg/L		
14	抱水クロラール	※0.02	mg/L		
28	従属栄養細菌	※2000	個/mL		

※目標値は暫定